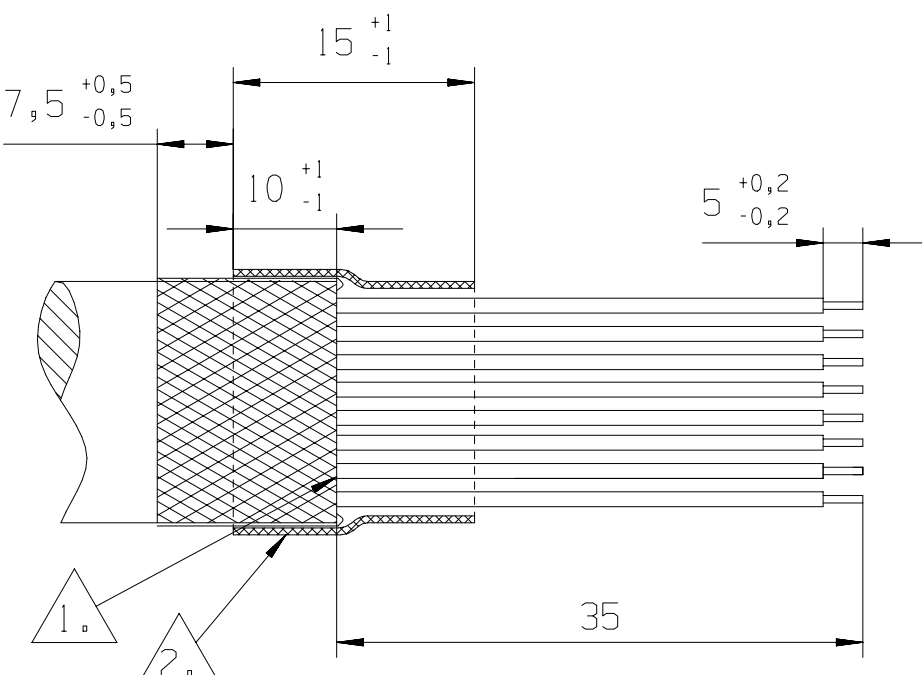
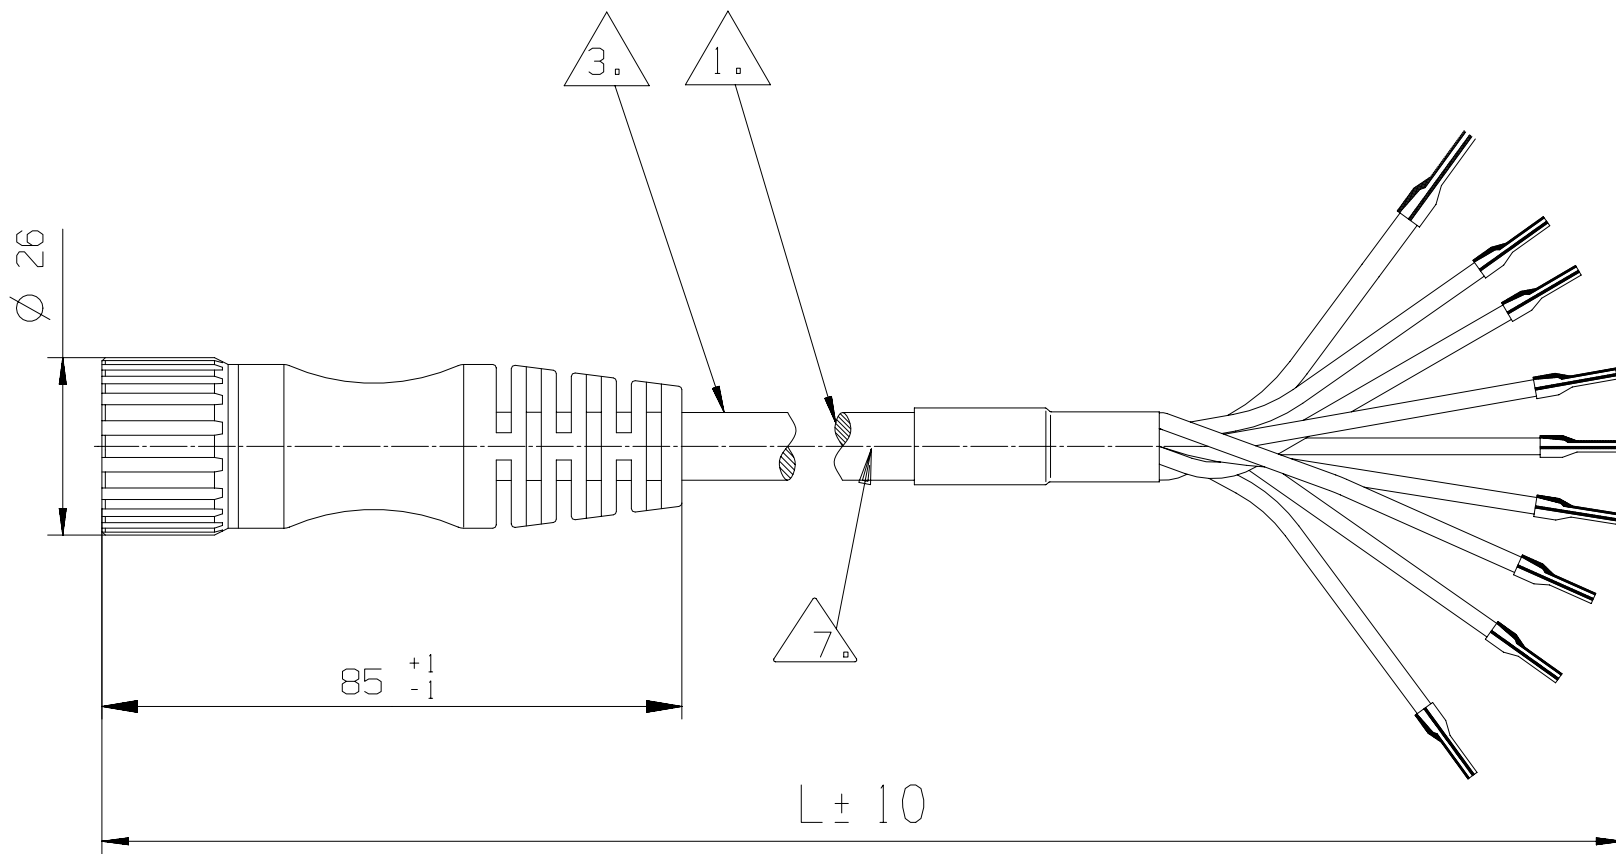
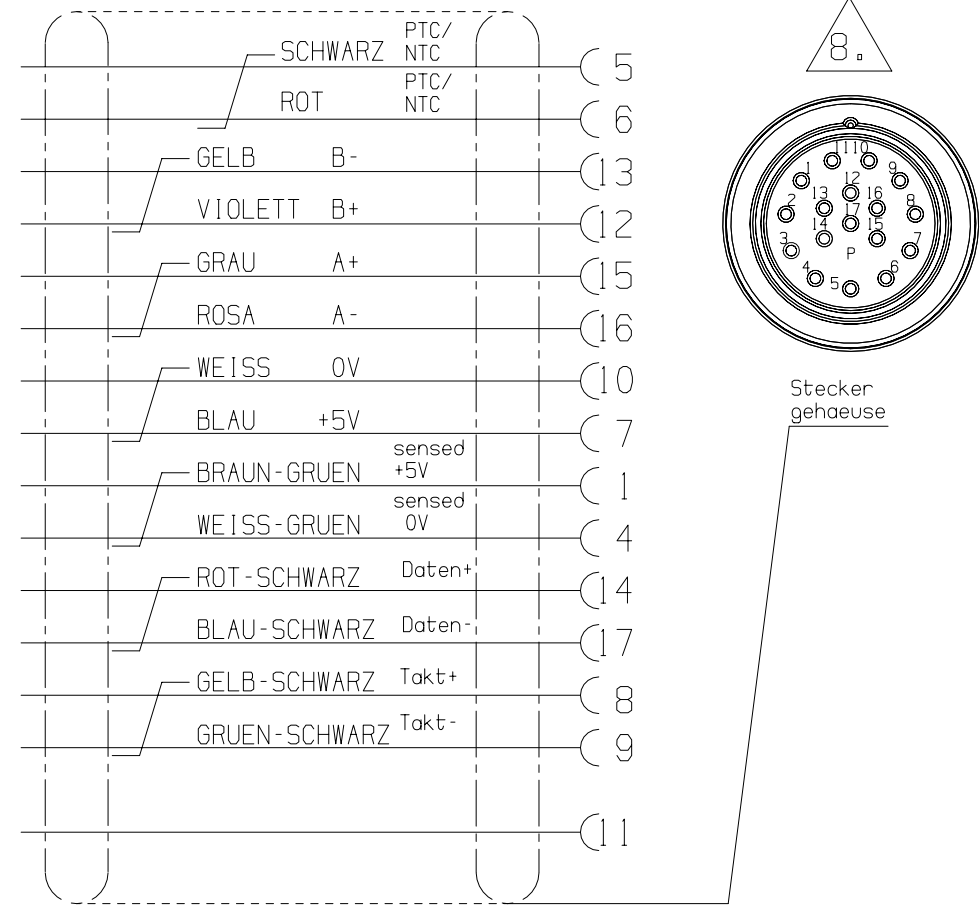


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-YYY	Abisolierung		Zusammenbau			Anschlussbelegung							
A													A
B	-004 												B
C													C
D	-005												D
E													E
F	-006												F
G													
H													
I													
J													
K													
L													
M													
N													
O													
P													
Q													
R													
S													
T													
U													
V													
W													
X													
Y													
Z													
a													
b													
c													
d													
e													
f													
g													
h													
i													
j													
k													
l													
m													
n													
o													
p													
q													
r													
s													
t													
u													
v													
w													
x													
y													
z													
aa													
ab													
ac													
ad													
ae													
af													
ag													
ah													
ai													
aj													
ak													
al													
am													
an													
ao													
ap													
aq													
ar													
as													
at													
au													
av													
aw													
ax													
ay													
az													
ba													
bb													
bc													
bd													
be													
bf													
bg													
bh													
bi													
bj													
bk													
bl													
bm													
bn													
bo													
bp													
bq													
br													
bs													
bt													
bu													
bv													
bw													
bx													
by													
bz													
ca													
cb													

Hinweise:

1.

Mantel, Schutzfolie und Fuellerkordel auf dieselbe Laenge gekuerzt.

2.

Schrumpfschlauch schwarz aufgeschrumpft (Schrumpfschlauch ungeschrumpft: Ø 12mm)

3.

Teile-Nr. Beispiel:

CA58876-YYY-ZZZ

Ausfuehrung

Kabellaenge in Metern

L = Standardlaengen 1,5,10,15,20,25m

4.

Sub-D metallisiert oder Metallgehaeuse mit Schirmverbindung Kabelabgang gerade Stiftkontakt vorzugsweise Crimpausfuehrung.

5.

Sub-D metallisiert oder Metallgehaeuse mit Schirmverbindung Steckergehaeuse Typ HD20 von TYCO Electronic (andere Gehaeuse nach Absprache) 2 Kabelabgaenge 45° bzw. 60° max. Stiftkontakt vorzugsweise Crimpausfuehrung.

6.

Orientieren des Isoliereinsatzes so, das Pin 5 zum 15poligen Sub-D Stecker zeigt.

7.

Das Kabel ist mit der Teile-Nr. zu beschriften. Beispiel: Teile-Nr. CA58876-002-010 Beschriftung : CA58876-002-010

Kabel Bezeichnung mittels durchsichtigem Formschrumpfteil auf Kabel aufgebracht

8.

Gegenstecker Draufsicht Steckseite Restliche Kontakte unbelegt. ➔ Stecker S-RStv. 17pl. Bu AMP-Crimp o.k. Art.-Nr.: 821.1.17.1.0003

9.

Laenge des Kabels zwischen den Sub-D Steckern L₁=100mm±10 (Schirmung zwischen den Sub-D Steckern optional)

10.

Die Verbindungen der Leitungen darf nicht weiter als 10mm von den Pins 10 und 7 vorgenommen werden.

11.

Grundkabel: Nexans Ident-Nr.: 49389260 (4x2x0.14 + 4x1 + 4x0.14)

3.

SIGNALKABEL		Stck	Teile-Nr.		Werkstoff / Rohmaße / Info	
Pos	Benennung		Index	Zone	Art der Änderung	Datum Name
Nicht angegebene Toleranzen und Spezifikationen: Tolerierungsgrundsatz nach DIN ISO 2768-©						
Maße ± 0,1			Winkel: ± 0,5°			
Rauheitsangabe DIN EN ISO 1302			3,2 (√) (√(Rmax 10))			
Nicht bemaßte Werkstückkanten nach DIN 6784			Einheit MM Z-Format A1 F S C M CO 3 2 B Maßstab / Blatt-Nr 1 / 1			
2007	Datum	Name	Datum	Name	Benennung	
Gez	14.11	DNS	Qual.	26.10.07	STJ	
Gepr			Inq.	04.10.07	SCV	
Fert			Norm			
Mawi			Ext			
SIGNALKABEL fuer Heidenhain-Encoder EnDat 2.1					Erstanwend	
Zeichnungs-Nr.					CA58876	
Urspr. Ers.f.					Ers.d. Schutzvermerke nach DIN 34 beachten	

MOOG

GBMH

Böblingen/Deutschland